


Onderhoud regenwatersysteem HOME SafeWater

Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een regenwatersysteem ligt altijd bij de eigenaar. Dit onderhoudsadvies kan alleen als richtlijn worden gehanteerd.

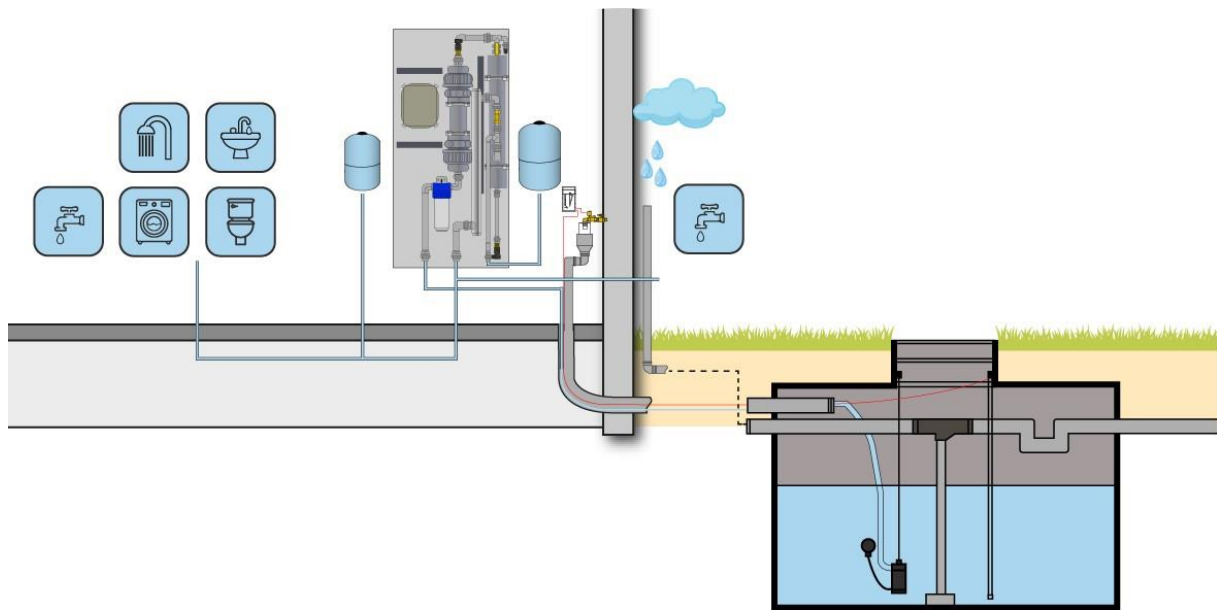

Aandachtspunten

- Zorg ervoor dat alle documenten van uw regenwatersysteem bij of in de omgeving van de apparatuur ligt
- Het onderhoud van het SafeWater system dient uitgevoerd te worden door een erkend installatiebedrijf of door onze servicedienst op basis van een servicecontract.
- Voer het onderhoud altijd volgens de Installatie- en gebruiksaanwijzing van de betreffende producten.
- Zorg bij het uitvoeren van de werkzaamheden er altijd voor dat het regenwatersysteem spanningsvrij en drukloos is.
- Alle activiteiten over het onderhoud en inspectie van het systeem dienen door de eigenaar zorgvuldig te worden gedocumenteerd.

Werkinstructie

Uit te voeren onderhoud

Onderdeel	Onderhoud	Frequentie
Dakgoten	Controleren op (rotte) vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	2 maal per jaar
Regenwatertank	Laten leeglopen, bodem en wanden schoonschrobben	1 maal per jaar
Regenwaterfilter in de tank	Controleren op vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	2-4 maal per jaar
Zeoliet	Regenereren	2-4 maal per jaar
Onderwaterpomp	Visuele controle Aanzuiging reinigen	2 maal per jaar 1 maal per jaar
Niveaumeting en drinkwatersuppletie	Visuele controle	1 maal per jaar
SafeWater system	Vervanging microfilter Vervanging actief kool Reiniging en controle UF-membraan Vervanging UV-lamp	2 maal per jaar 1 maal per jaar 1 maal per jaar 1 maal per jaar
Expansievaten	Voordruk controleren en zo nodig herstellen	1 maal per jaar

In bovenstaande tabel staat een richtlijn voor het preventieve onderhoud. In alle gevallen geldt dat de vervuiling die in de praktijk wordt geconstateerd kan leiden tot een verlaging of verhoging van de frequentie van onderhoud.

VS230103