


Onderhoud regenwatersysteem HOME SafeWater

Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een regenwatersysteem ligt altijd bij de eigenaar. Dit onderhoudsadvies kan alleen als richtlijn worden gehanteerd.

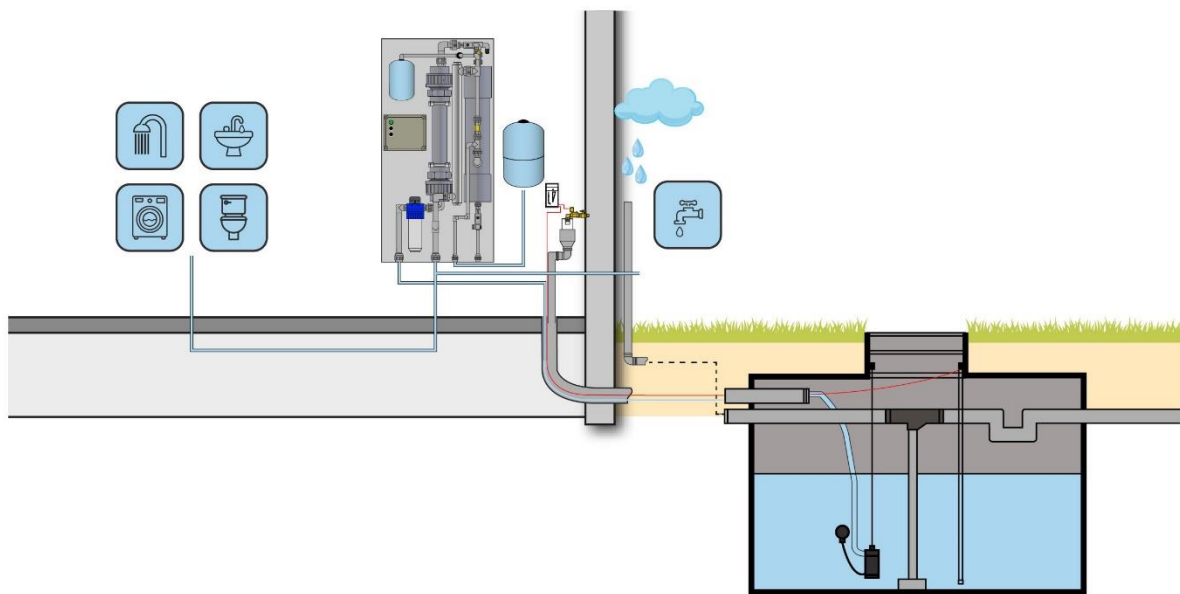

Aandachtspunten

- Zorg ervoor dat alle documenten van uw regenwatersysteem bij of in de omgeving van de apparatuur ligt
- Het onderhoud van het SafeWater system dient uitgevoerd te worden door een erkend installatiebedrijf of door onze servicedienst op basis van een servicecontract.
- Voer het onderhoud altijd volgens de Installatie- en gebruiksaanwijzing van de betreffende producten.
- Zorg bij het uitvoeren van de werkzaamheden er altijd voor dat het regenwatersysteem spanningsvrij en drukloos is.
- Alle activiteiten over het onderhoud en inspectie van het systeem dienen door de eigenaar zorgvuldig te worden gedocumenteerd.

Werkinstructie

Uit te voeren onderhoud

| Onderdeel | Onderhoud | Frequentie |
|--|--|---|
| Dakgoten | Controleren op (rotte) vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen | 2 maal per jaar |
| Regenwatertank | Laten leeglopen, bodem en wanden schoonschrobben | 1 maal per jaar |
| Regenwaterfilter in de tank | Controleren op vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen | 2-6 maal per jaar |
| Zeoliet | Regenereren | 4-12 maal per jaar |
| Onderwaterpomp | Visuele controle Aanzuiging reinigen | 2 maal per jaar 1 maal per jaar |
| Niveaumeting en drinkwatersuppletie | Visuele controle | 1 maal per jaar |
| SafeWater system | Vervanging microfilter Vervanging actief kool Reiniging en controle UF-membraan Vervanging UV-lamp Reinigen kwartsglas | 2 maal per jaar 1 maal per jaar 1 maal per jaar 1 maal per jaar 1 maal per jaar |
| Expansievaten | Voordruk controleren en zo nodig herstellen | 1 maal per jaar |

In bovenstaande tabel staat een richtlijn voor het preventieve onderhoud. In alle gevallen geldt dat de vervuiling die in de praktijk wordt geconstateerd kan leiden tot een verlaging of verhoging van de frequentie van onderhoud.

VS230710