
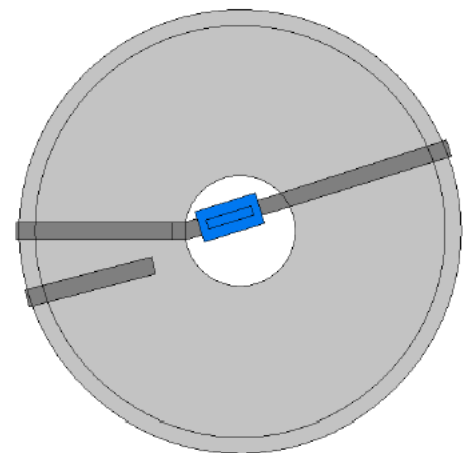


Betonnen regenwatertanks A15kN

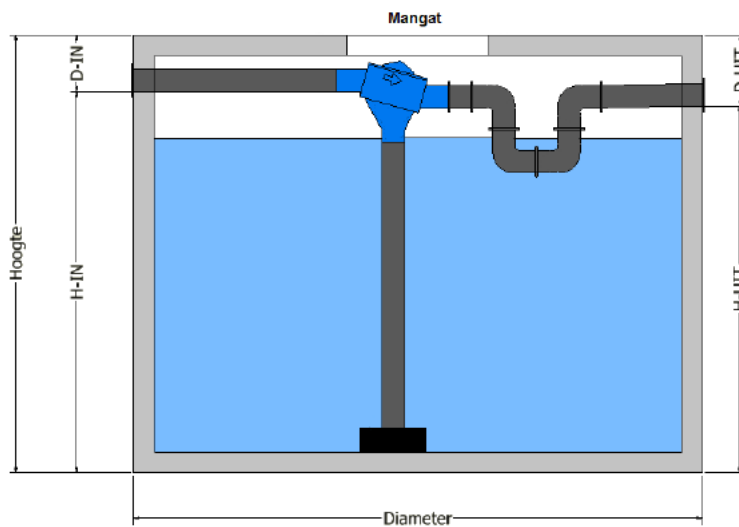

Technische gegevens

Inhoud (ltr)	Diameter (m)	Hoogte (m)	D-IN (m)	D-UIT (m)	Gewicht (kg)	Manggat (Ø)
3.000	1,70	1,70	0,20	0,30	2.000	700
5.000	2,28	1,90	0,25	0,30	4.700	700
6.000	2,28	2,05	0,25	0,30	5.100	700
8.000	2,80	1,85	0,25	0,30	6.000	700
10.000	2,80	2,10	0,25	0,30	6.500	700

Technische handleiding

Eigenschappen

- Complete tank voorzien van:
 - Drie aansluitingen \varnothing 110mm
 - Leidingwerk
 - Ingebouwd Purain wisselsprong filter \varnothing 110mm
 - Rustige toevoer
 - Overloopsifon
 - Terugslagklep
- Draagkracht:
 - Beloopbaar tot 15kN
 - 60cm grondbelasting
- Monolithisch vervaardigde tank met betonkwaliteit B45, machinaal getrild.
- Optie: ankers in de bodemplaat tbv aanstorten flens tegen opdrijven bij een grondwaterstand van <1m onder maaiveld: ca. 30 cm lang, ca. 25 stuks per tank.



Opzetstukken en gietijzeren deksels

Opzetstuk
H=30cm



Opzetstuk
H=50cm



Gietijzeren deksel
A15kN



- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Gewicht 150kgDiameter 80cmBinnenmaat 58x58cmWanddikte 7cm | <ul style="list-style-type: none">Gewicht 250kgDiameter 80cmBinnenmaat 58x58cmWanddikte 7cm | <ul style="list-style-type: none">Binnenmaat 57x57cmBuitenmaat 70x70cmHoogte: ca. 1cm |
|--|--|---|

Gronddekking op het hemelwaterriool (bovenkant buis)

Opzetstuk	IN	UIT
H=30cm	Ca. 45cm	Ca. 50cm
H=50cm	Ca. 65cm	Ca. 70cm

Technische handleiding

Plaatsing

1. De tanks moeten altijd geplaatst worden op een vlakke, stabiele ondergrond, bij voorkeur op een bed van gestabiliseerd zand:
 - a. Indien er door een hoge grondwaterstand de mogelijkheid bestaat dat de tank gaat opdrijven dan dient deze afdoende geballast te worden. Dat kan door een betonnen flens aan te storten. De tank wordt daartoe voorzien van ankers in de bodemplaat.
 - b. Indien de grond te zwak is om de (gevulde) tank te kunnen dragen dient er een gewapende funderingsplaat onder de tank te worden aangebracht dan wel dient deze onderheid te worden.
 - c. Indien er twee of meerdere tanks naast elkaar geplaatst worden moet er eveneens nagekeken worden of een bed van gestabiliseerd zand voldoende is ofwel een gewapende funderingsplaat nodig is afhankelijk van de ondergrond.
2. De tanks dienen in de grond geplaatst te worden en zijn, indien nodig, toegankelijk voor onderhoud en/of lediging.
3. Bij laden en lossen alsook bij het plaatsen van de tank het gat dient de tank steeds gemanipuleerd te worden bij de voorziene hijskaken. De hijskettingen dienen zwaar en zeker lang genoeg te zijn zodat de haken niet naar elkaar toe getrokken worden en men bij het optillen van de tank de hijskracht gelijkmatig verdeeld over de hijskaken.
4. Het standaard betondeksel, voorzien van een mangat en een betondeksel, is niet geschikt voor verkeersbelasting en een beperkte gronddruk van max. 50 cm. Bij dieper liggende toevoerleidingen of indien verkeersbelasting nodig is dient een vrij dragende gewapende betonplaat te worden geplaatst, welke rondom de tank op een vaste ondergrond draagt. Ook bestaat de mogelijkheid dat de tanks uitgevoerd worden met een verzwaard betondek tot 125kN.
5. Het aanvullen van de tank gebeurt rondom de tank en gelijkmatig. De aanvulling gebeurt met aanvulzand welke vrij is van brokken, stenen, keien, bij zware verkeersbelasting is het raadzaam de tank aan te vullen met gestabiliseerd zand.
6. Indien er een opzetstuk wordt meegeleverd dan dient deze afgewerkt te worden op de betonplaat met specie. Dit geldt eveneens voor een meegeleverd deksel. Om verschuiving van het deksel te voorkomen dient deze rondom te worden aangevuld met gestabiliseerd zand.
7. Indien er geen terugslagklep in de tank aanwezig is dan dient deze in de afvoerleiding te worden aangebracht.

Technische handleiding

8. Voorkom tijdens de werkzaamheden dat er zand of andere vervuiling in de tank terecht komt. Wanneer dit wel gebeurt dient dit verwijderd te worden.

Transport

De bouwklare kuil dient veilig bereikbaar te zijn via een goed berijdbare, stabiele toegang van minstens 3 meter, in geval van uitzonderlijk vervoer (tanks van Ø350cm.) dient de toegangsweg 4,50 meter breed te zijn. Om doorgang te verlenen dient de vrije hoogte min. 4 meter te bedragen. Om de nodige stabiliteit tijdens het lossen te vrijwaren dient de bouwkuil vrij toegankelijk zijn en de mogelijkheid bieden om de steunpoten volwaardig uit te schuiven (breedte 5-7 meter).

Lossen

De lading wordt aan de achterzijde van de vrachtwagen gelost. Afstand tussen vrachtwagen en bouwkuil dient conform de geldende veiligheidsvoorschriften te geschieden.

Per vracht is er een lostijd inbegrepen van 30 minuten, bijkomende lostijd zal worden aangerekend. Het lossen geschiedt naast of in de directe omgeving van de kuil, op voorwaarde dat de locatie goed toegankelijk is.