


## Onderhoud grijs water systemen

### Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een grijs watersysteem ligt altijd bij de eigenaar. Dit onderhoudsadvies kan alleen als richtlijn worden gehanteerd. Alle activiteiten betreffende het onderhoud en inspectie van het systeem dienen door de eigenaar compleet en zorgvuldig te worden gedocumenteerd.

In onderstaande tabel staat een richtlijn voor het preventieve onderhoud. In alle gevallen geldt dat de vervuiling die in de praktijk wordt geconstateerd kan leiden tot een verlaging of verhoging van de frequentie van onderhoud.

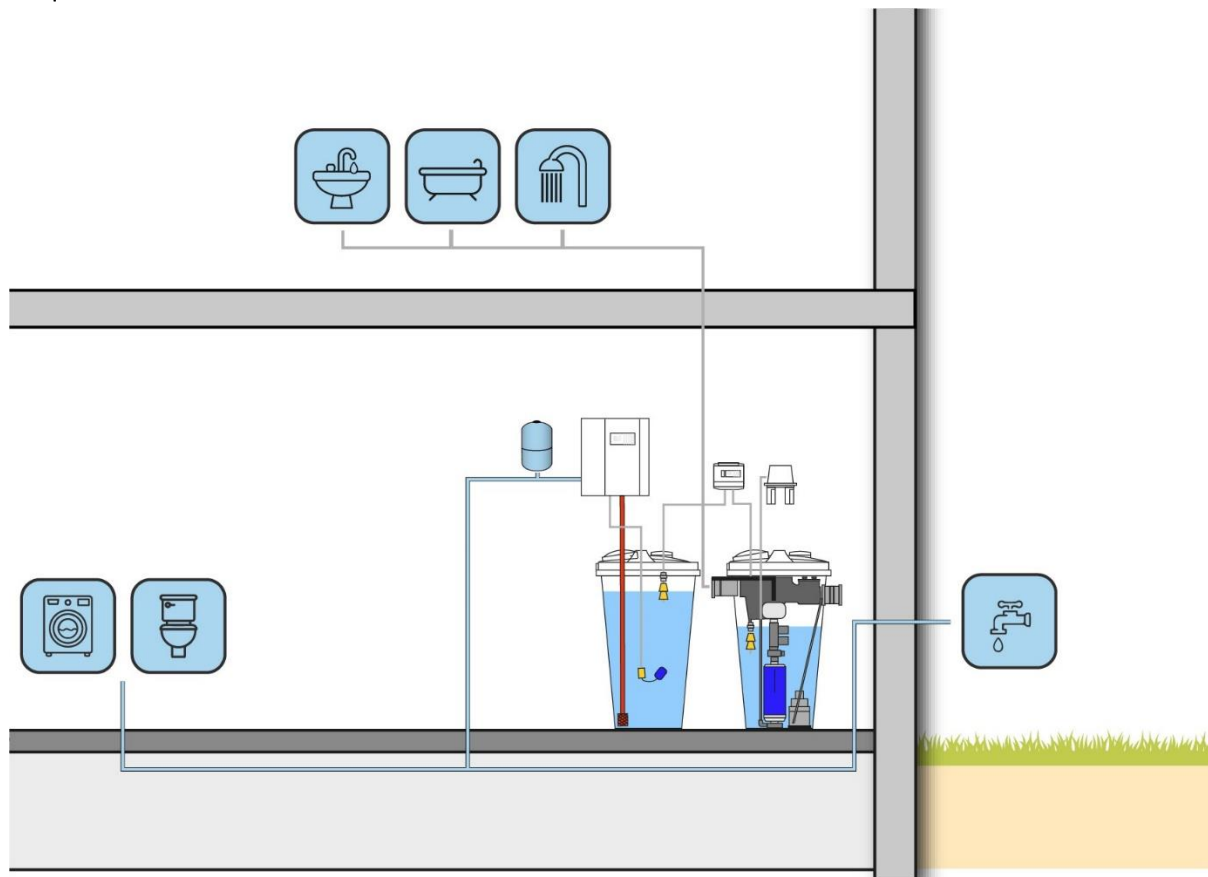

# Werkinstructie

Onderdeel	Onderhoud	Frequentie
Purain voorfilter	Handmatig ontdoen van vervuiling	2 maal per jaar
Aqualoop membraanstation	Controleren op doorstroming Vervanging pompen	2 maal per jaar Na 20.000 uur looptijd
Aqualoop membraan	Schoonsoelen membraan Vervanging membraan	2 maal per jaar 1 maal per 10 jaar
Blower	Controle op werking Vervanging	2 maal per jaar Na 20.000 uur looptijd
Regenwaterstations	Visuele controle Vervanging RM-Eco pomp	2 maal per jaar Na 2.000 uur looptijd
Schoonwatertank	Schoonmaken binnenzijde	1 maal per 2 jaar

Onderhoud uitvoeren volgens de Installatie- en gebruiksaanwijzingen van Intewa.

VS200531