


Onderhoud regenwatersysteem incl. douchen

Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een regenwatersysteem ligt altijd bij de eigenaar. Dit onderhoudsadvies kan alleen als richtlijn worden gehanteerd. Alle activiteiten over het onderhoud en inspectie van het systeem dienen door de eigenaar zorgvuldig te worden gedocumenteerd.

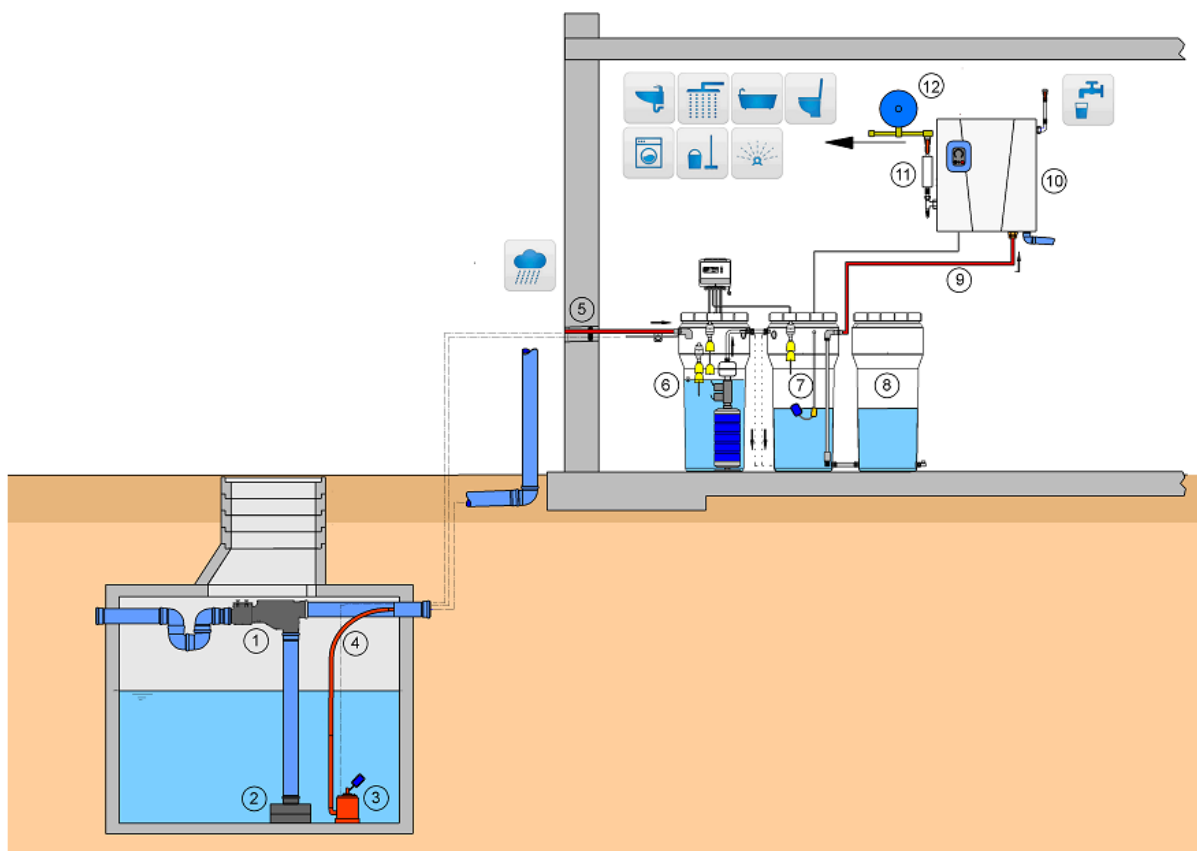

Werkinstructie

Onderdeel	Onderhoud	Frequentie
Dakgoten	Controleren op (rotte) vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	2 maal per jaar
Regenwatertank	Laten leeglopen, bodem en wanden schoonschrobben	1 maal per 2-5 jaar
Purain filter (nr.1)	Controleren op vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	1-2 maal per jaar
Dompelpomp (nr.3)	Visuele controle Reinigen	4 maal per jaar 1 maal per jaar
Aanzuigfilters (nr.7)	Reinigen	1-2 maal per jaar
Voorraadvaten schoon water en membraanstation (nr.6/7/8)	Laten leeglopen dmv hevelen en waterstofzuiger; schoon maken met licht gechloreerd water en goed naspoelen.	1 maal per jaar
Aqualoop membraanstation (nr.6)	Controleren op doorstroming Vervanging zuig/terugspoelpompen	1-2 maal per jaar na 20.000u looptijd
Aqualoop membraan (nr.6)	Schoonspoelen membraan Vervanging membraan	1 maal per 2-5 jaar 1 maal per 10 jaar
Vlotters (nr.6/7)	Visuele controle	2 maal per jaar
Regenwaterstation (nr.10)	Visuele controle	2 maal per jaar
Expansievat (nr.12)	Voordruk controleren en zo nodig herstellen	1 maal per jaar
UVC-unit (nr.11)	Uitzetten Visuele controle Vervanging	Bij afwezigheid >24uur 2 maal per jaar 1 maal per jaar
Actief kool (indien aanwezig)	Controleren op verzadiging. Bij verzadiging de cartridge of het actief kool vervangen.	1 á 2 maal per jaar (of vaker bij snelle verzadiging)

Werkinstructie

In bovenstaande tabel staat een richtlijn voor het preventieve onderhoud. In alle gevallen geldt dat de vervuiling die in de praktijk wordt geconstateerd kan leiden tot een verlaging of verhoging van de frequentie van onderhoud.

Onderhoud altijd uitvoeren volgens de Installatie- en gebruiksaanwijzing van de betreffende producten.

VS200831



Mijn Waterfabriek B.V.
Bruchterweg 88
7772 BJ Hardenberg

Tel. 085-0471014
www.mijnwaterfabriek.nl
info@mijnwaterfabriek.nl

Disclaimer: deze werkinstructie geeft of impliceert geen garantie voor het ontwerp en de toepassing van de genoemde producten. Mijn Waterfabriek B.V. behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.