


## Onderhoud regenwatersysteem BUSINESS

### Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een regenwatersysteem ligt altijd bij de eigenaar. Dit onderhoudsadvies kan alleen als richtlijn worden gehanteerd.

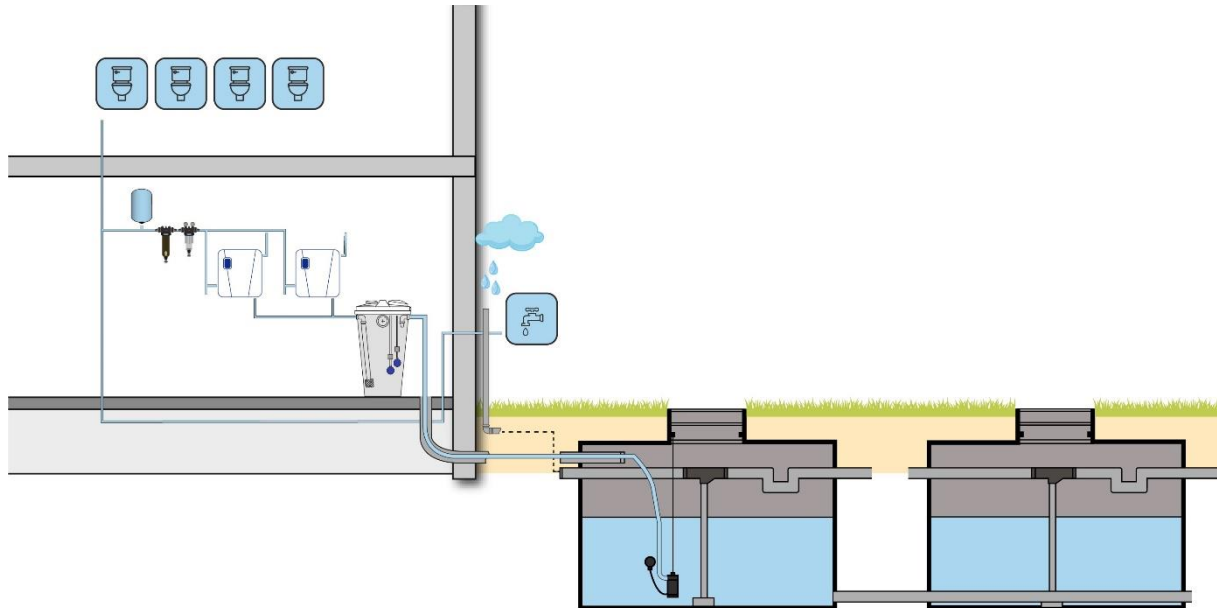

### Aandachtspunten

- Zorg ervoor dat alle documenten van uw regenwatersysteem bij of in de omgeving van de apparatuur ligt
- Voer het onderhoud altijd volgens de Installatie- en gebruiksaanwijzing van de betreffende producten.
- Zorg bij het uitvoeren van de werkzaamheden er altijd voor dat het regenwatersysteem spanningsvrij en drukloos is.
- Alle activiteiten over het onderhoud en inspectie van het systeem dienen door de eigenaar zorgvuldig te worden gedocumenteerd.

# Werkinstructie

## Uit te voeren onderhoud

Onderdeel	Onderhoud	Frequentie
Regenwatertank(s)	Laten leeglopen, bodem en wanden schoonschrobben	1 maal per 2-5 jaar
Filter in de tank(s)	Controleren van vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	2-4 maal per jaar
Dompelpomp	Visuele controle en reinigen	1 maal per jaar
Hybride voorraadvat	Laten leeglopen, aanzuiging, bodem en wanden schoon maken met heet water	1 maal per jaar
Vlotters	Visuele controle	1 maal per jaar
Regenwaterstation(s)	Visuele controle	1 maal per jaar
Microfilter en actief koolfilter	Vervanging filtervlies en kool	1 – 4 maal per jaar (afhankelijk van de waterkwaliteit)
Expansievat	Voordruk controleren en zo nodig herstellen	1 maal per jaar

In bovenstaande tabel staat een richtlijn voor het preventieve onderhoud. In alle gevallen geldt dat de vervuiling die in de praktijk wordt geconstateerd kan leiden tot een verlaging of verhoging van de frequentie van onderhoud.

VS230103