


Onderhoud regenwatersystemen

Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een regenwatersysteem ligt altijd bij de eigenaar. Dit onderhoudsadvies kan alleen als richtlijn worden gehanteerd. Alle activiteiten over het onderhoud en inspectie van het systeem dienen door de eigenaar zorgvuldig te worden gedocumenteerd.

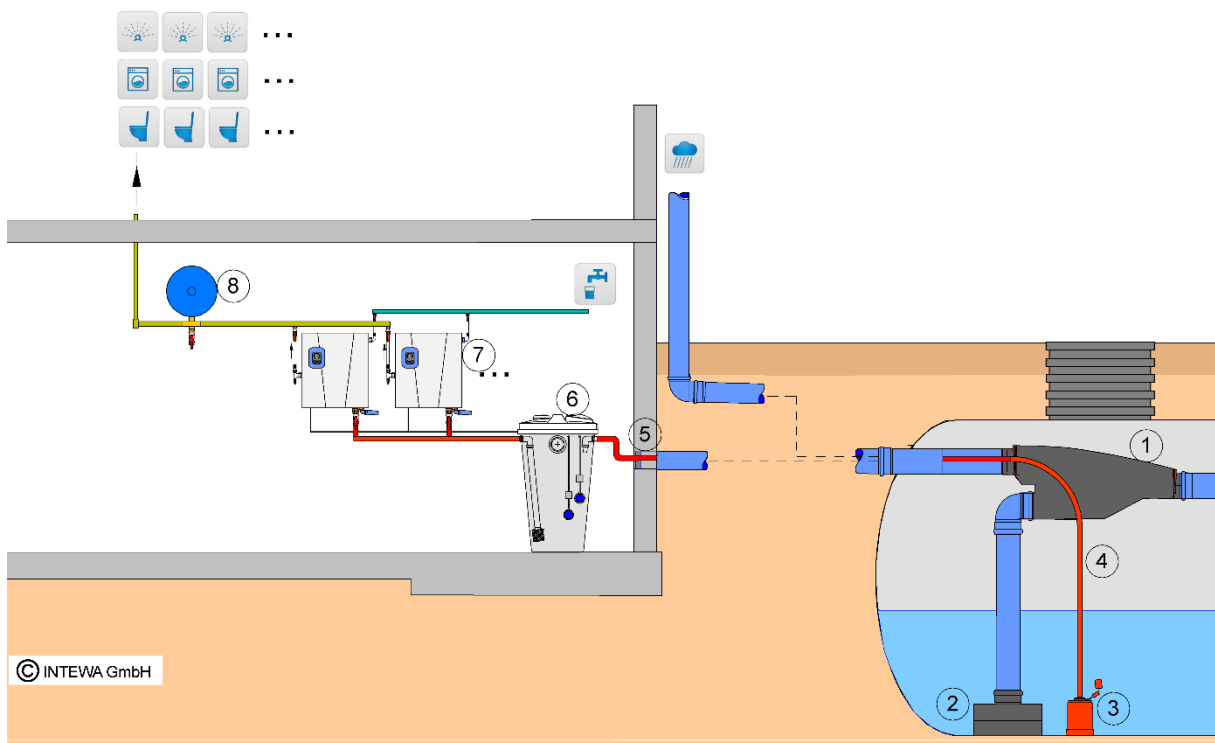

Werkinstructie

Onderdeel	Onderhoud	Frequentie
Regenwatertank	Laten leeglopen, bodem en wanden schoonschrobben	1 maal per 2-5 jaar
Filter in de tank (nr.1)	Controleren van vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	1 maal per jaar
Dompelpomp (nr.3)	Visuele controle en reinigen	1 maal per jaar
Hybride voorraadvat (nr.6)	Laten leeglopen, bodem en wanden schoon maken met heet water	1 maal per jaar
Vlotters (nr.6)	Visuele controle	1 maal per jaar
Regenwaterstation(s) (nr.7)	Visuele controle	1 maal per jaar
Expansievat (nr.8)	Voordruk controleren en zo nodig herstellen	1 maal per jaar

In bovenstaande tabel staat een richtlijn voor het preventieve onderhoud. In alle gevallen geldt dat de vervuiling die in de praktijk wordt geconstateerd kan leiden tot een verlaging of verhoging van de frequentie van onderhoud.

Onderhoud altijd uitvoeren volgens de Installatie- en gebruiksaanwijzing van de betreffende producten.

VS200831